


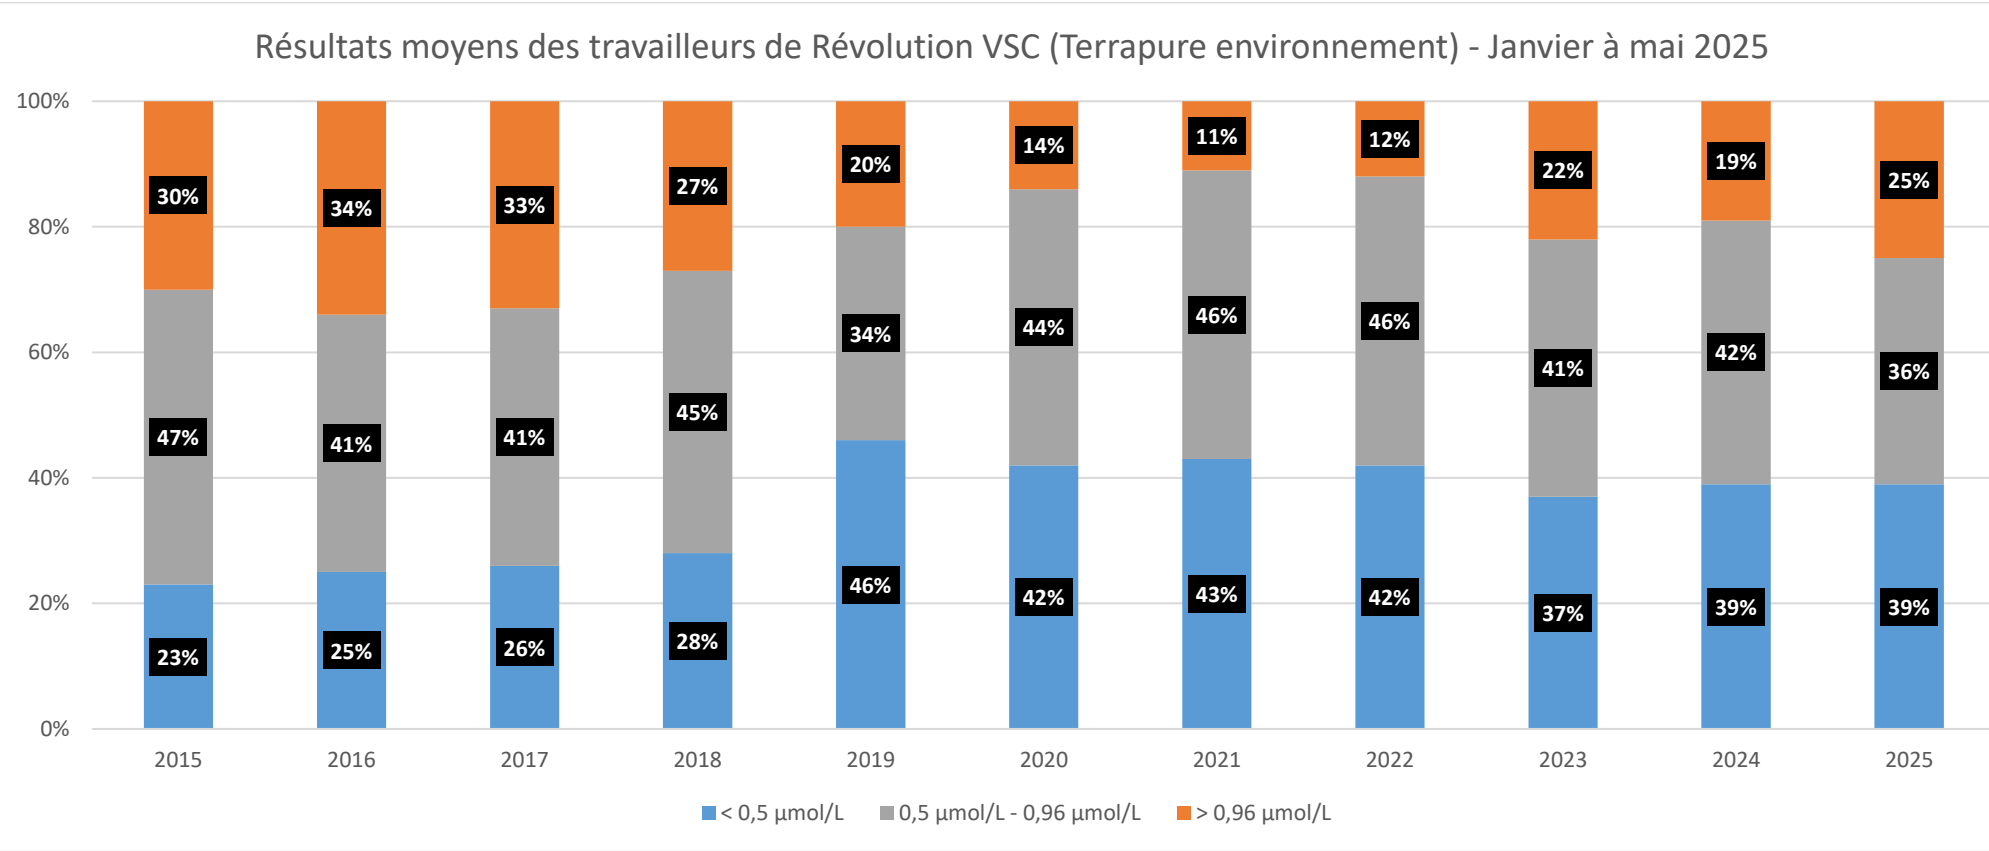

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	µmol/L										
Moyenne :	0,77	0,76	0,78	0,75	0,60	0,60	0,57	0,61	0,66	0,66	0,70
Min :	0,10	0,10	0,10	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
Max :	1,70	1,91	1,97	2,07	1,85	1,56	1,70	1,71	1,97	1,65	1,89